



Miljöinsp Catharina I-dotter Dahlström
tel 046-355274
e-post catharina.dahlstrom@lund.se



LUFTEN I LUND - DECEMBER 2005

Sammanfattning


- **Svaveldioxid**
De uppmätta halterna av svaveldioxid är övervägande låga och ligger under miljö kvalitetsnormens årsmedelvärde. Några enstaka mätvärden ligger över miljömålets årsmedelvärde.
- **Kvävedioxid**
Kväveoxidhalterna har under månaden varierat med värden över miljömålets årsmedelvärde men under miljömålets dygnsmedelvärde och miljönormens årsmedelvärde.
- **Ozon**
Halterna av ozon ligger klart under EU-direktivet och miljömålet.
- **Bensen**
Bensenhalterna ligger under miljö kvalitetsnormens årsmedelvärde. När det gäller IMM:s långtidsmedelvärde för livstidsexponering, ligger värdena under denna gräns med undantag för några enstaka mätvärden i början av december som ligger strax över IMM:s långtidsmedelvärde.
- **PM10**
PM10-halterna varierar under månaden men ligger både under miljö kvalitetsnormens dygnsmedelvärde och miljö kvalitetsnormens årsmedelvärde.

Observera att mätningarna sker i taknivå och att värdena i gatumiljön kan vara högre.


Mätresultat

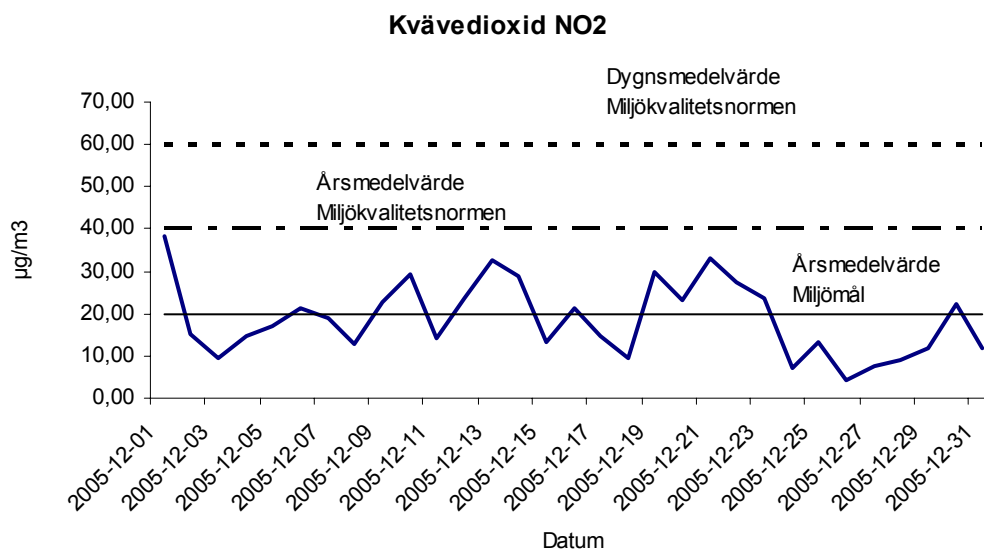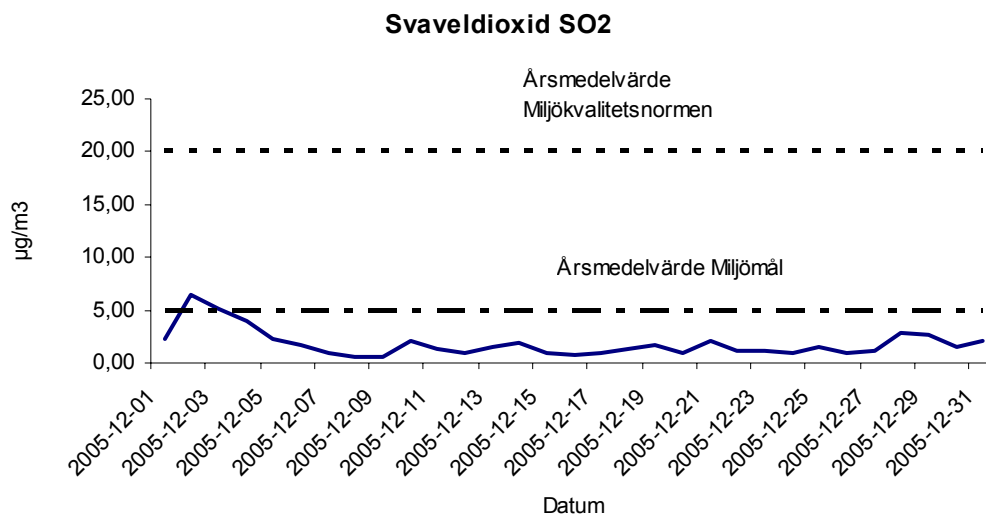


Ozon O3

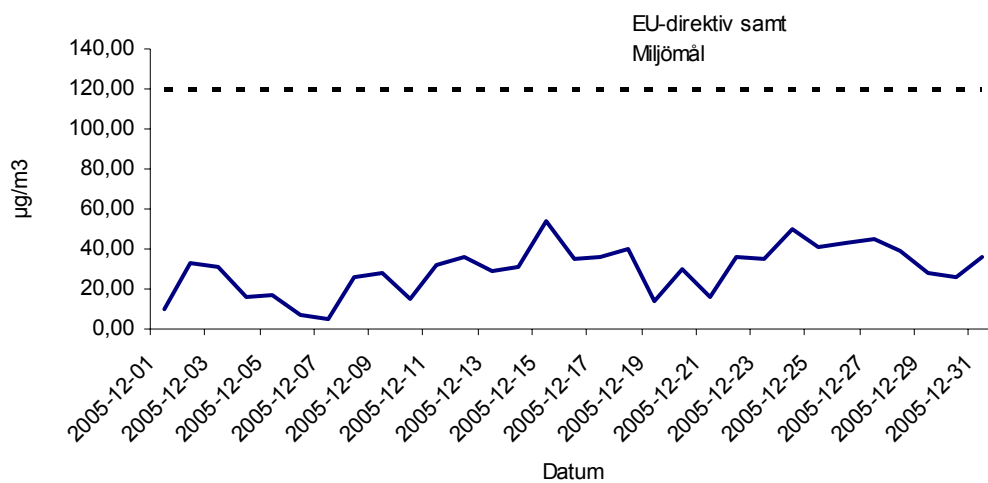

Bensen

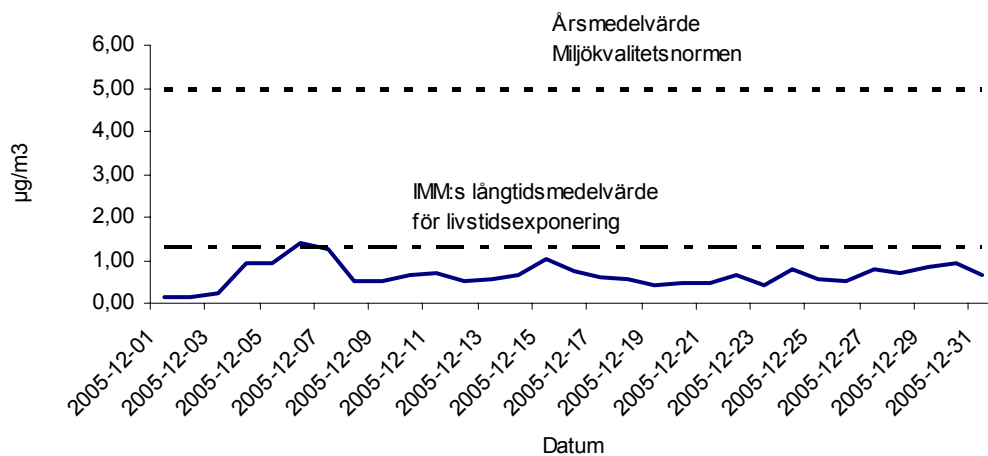

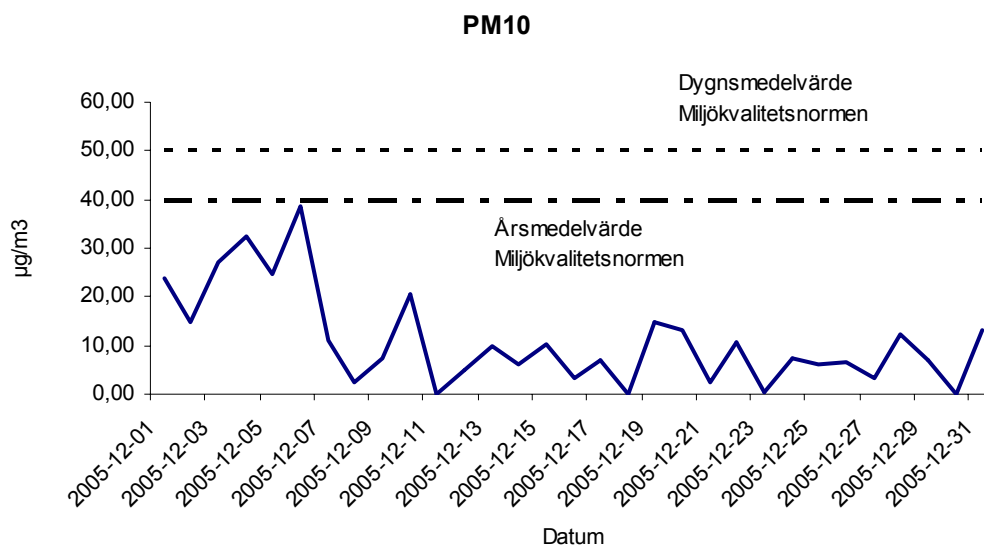

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Catharina I-dotter Dahlström
Miljöinspektör