



Miljöinsp Catharina I-dotter Dahlström
tel 046-355274
e-post catharina.dahlstrom@lund.se

LUFTEN I LUND - NOVEMBER 2005


Sammanfattning

- **Svaveldioxid**
De uppmätta halterna av svaveldioxid är låga och ligger både under miljö-kvalitetsnormens årsmedelvärde och miljömålets årsmedelvärde.
- **Kvävedioxid**
Kväveoxidhalterna har under månaden varierat med värden över miljömålets årsmedelvärde men under miljömålets dygnsmedelvärde och miljö-normens årsmedelvärde.
- **Ozon**
Halterna av ozon ligger klart under EU-direktivet och miljömålet.
- **Bensen**
Bensenhalterna ligger både under miljö-kvalitetsnormens årsmedelvärde och IMM:s långtidsmedelvärde för livstidsexponering.
- **PM10**
PM10-halterna varierar under månaden med några enstaka mätvärden som överskrider miljö-kvalitetsnormerna. De högsta halterna uppmättes i början av november då Lundafastigheter fortfarande utförde reparationsarbeten (bilning av golv samt läggning av nytt asfaltgolv) i närheten av mätstationens luftintag.


Observera att mätningarna sker i taknivå och att värdena i gatumiljön kan vara högre.

Mätresultat


Svaveldioxid SO₂

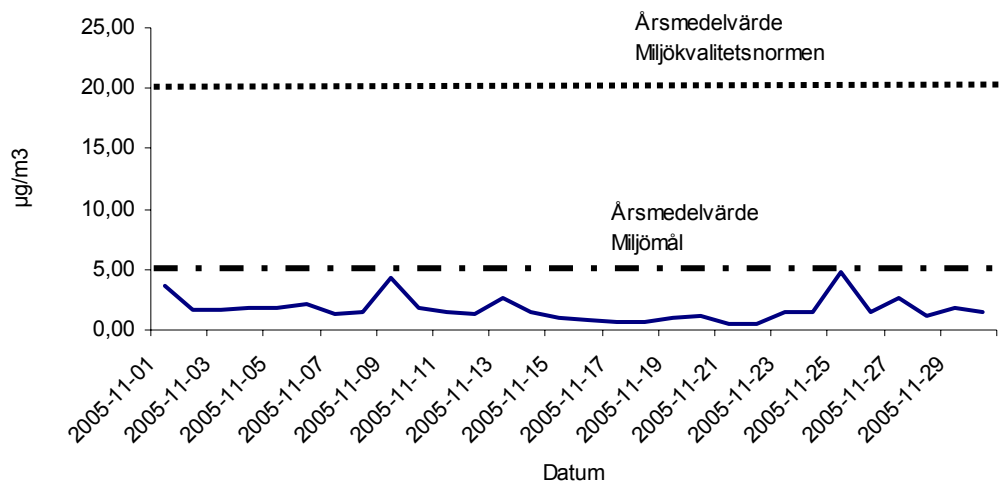


Kvävedioxid NO₂

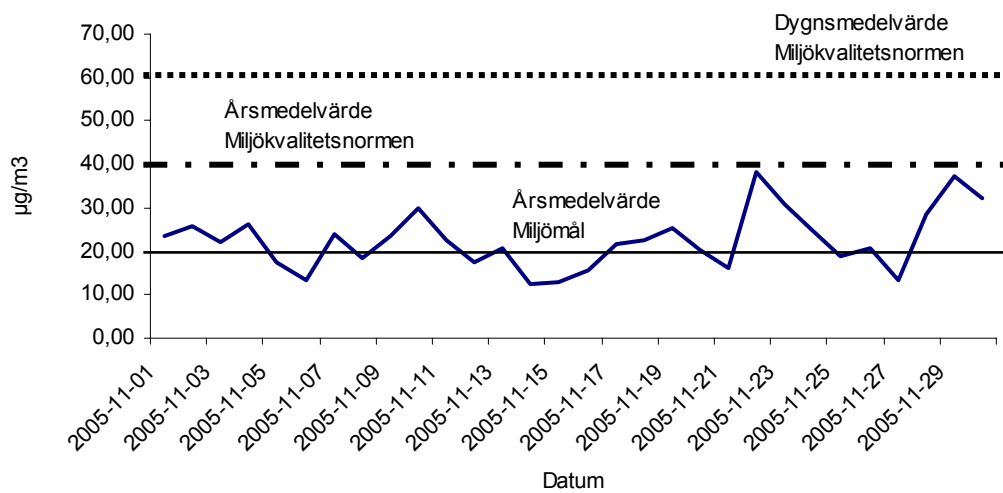


Ozon O3

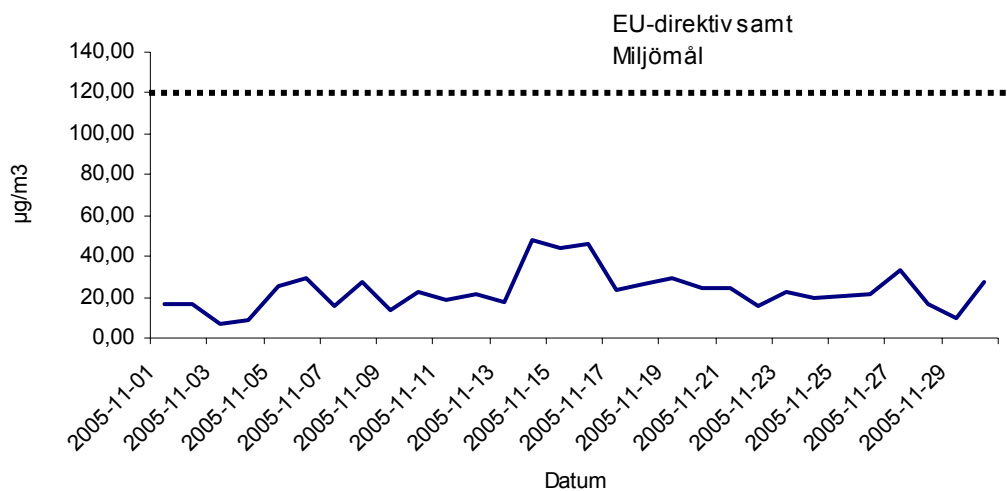

Bensen

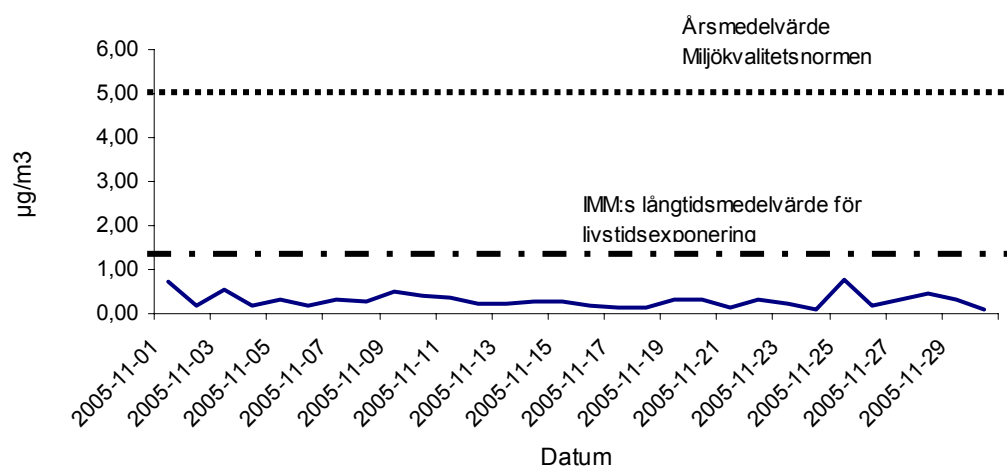

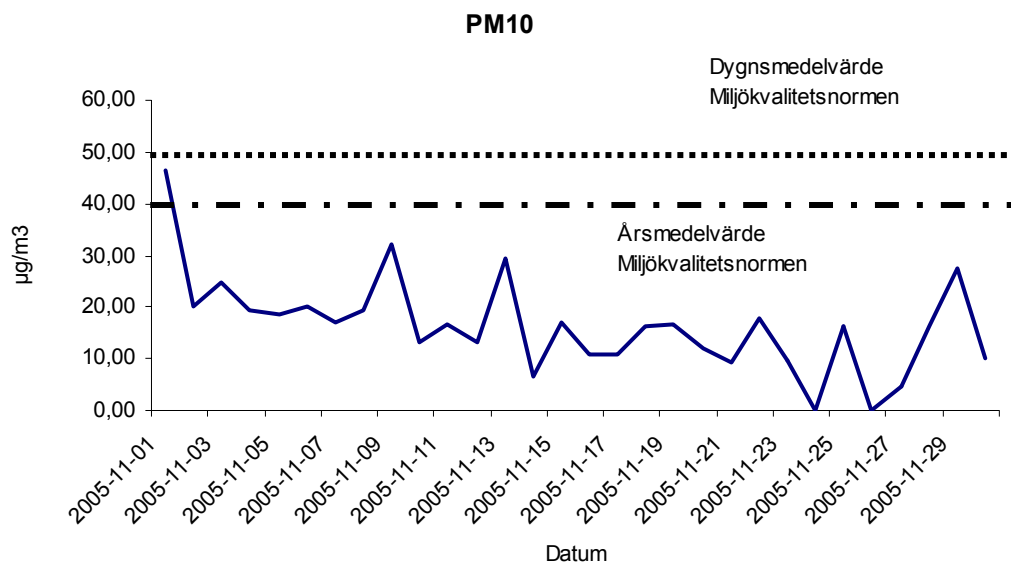

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Catharina I-dotter Dahlström
Miljöinspektör