



Miljöinsp Catharina I-dotter Dahlström
tel 046-355274
e-post catharina.dahlstrom@lund.se

LUFTEN I LUND – AUGUSTI 2006


Sammanfattning

- **Svaveldioxid**
De uppmätta halterna av svaveldioxid ligger under både miljömålets årsmedelvärde (5 µg /m³) och miljökvalitetsnormens vinterhalvårsmedelvärde och -årsmedelvärde (20 µg/m³).
- **Kvävedioxid**
Kvävedioxidhalterna har varierat under månaden men inga värden överstiger miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde (60 µg/m³) eller miljökvalitetsnormens årsmedelvärde (40 µg/m³). Några enstaka värden överskrider eller tangerar miljömålets årsmedelvärde (20 µg/m³).
- **Ozon**
Halterna av ozon ligger under EU-direktivet och miljömålet (120 µg/m³).
- **Bensen**
Bensenhalterna ligger under miljökvalitetsnormens årsmedelvärde (5 µg/m³). När det gäller IMM:s långtidsmedelvärde för livstidsexponering, ligger samtliga mätvärden över denna gräns (1,3 µg/m³).
- **PM10**
PM10-halterna varierar kraftigt under månaden men ligger både under miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde (50 µg/m³) och miljökvalitetsnormens årsmedelvärde (40 µg/m³).


Observera att mätningarna sker i taknivå och att värdena i gatumiljön kan vara högre.

Mätresultat


Svaveldioxid augusti 2006

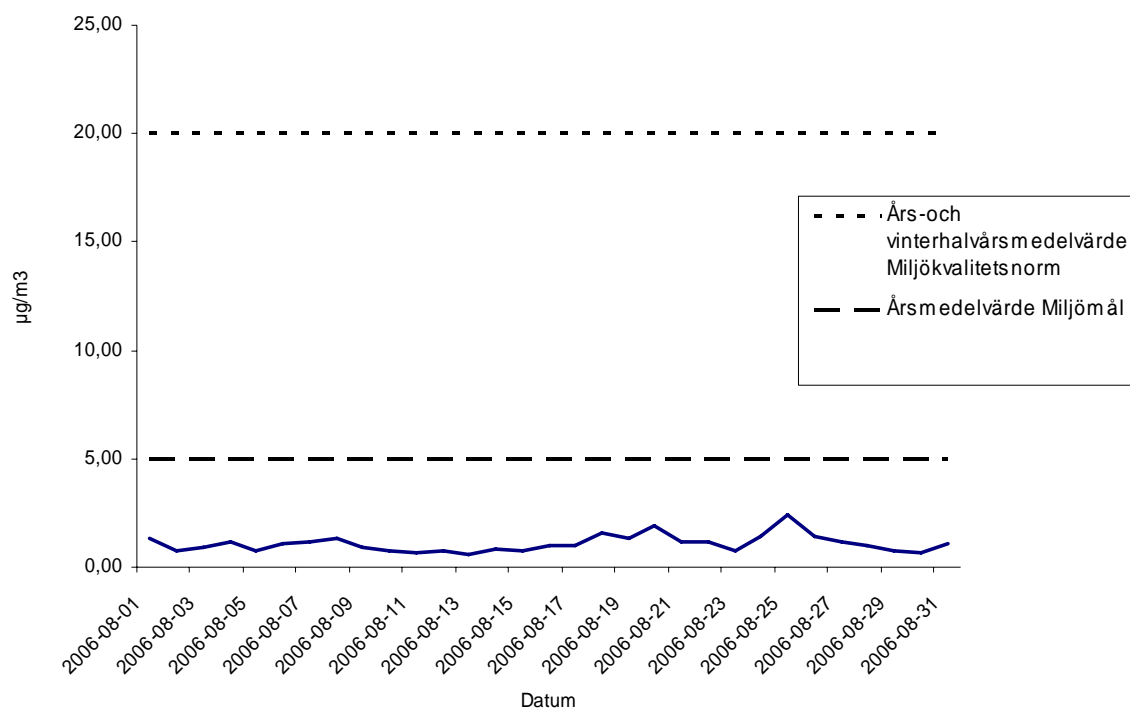


Kvävedioxid augusti 2006

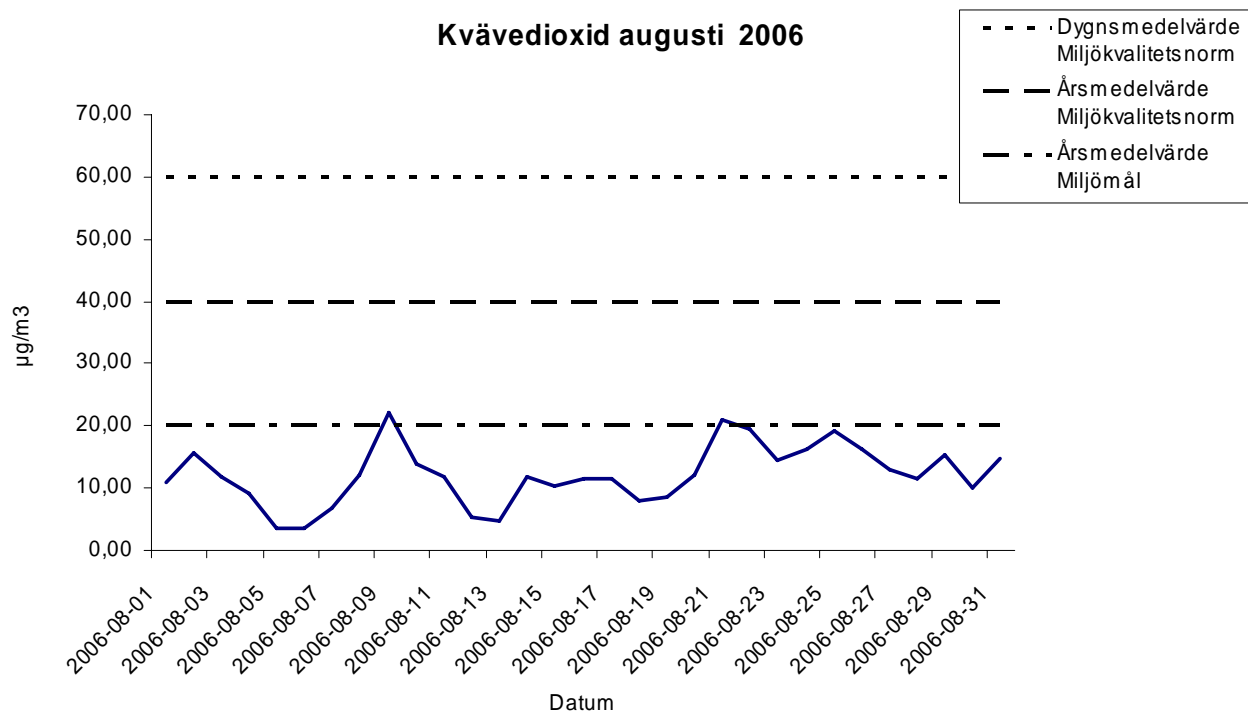


Ozon augusti 2006

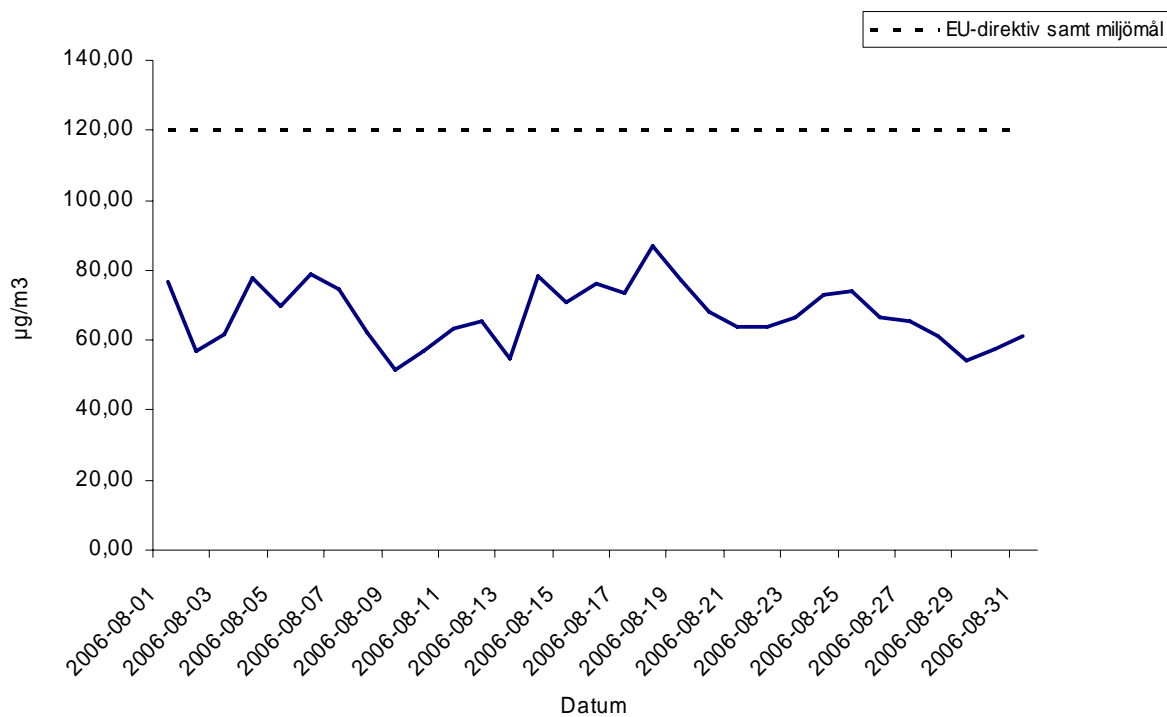

Bensen augusti 2006

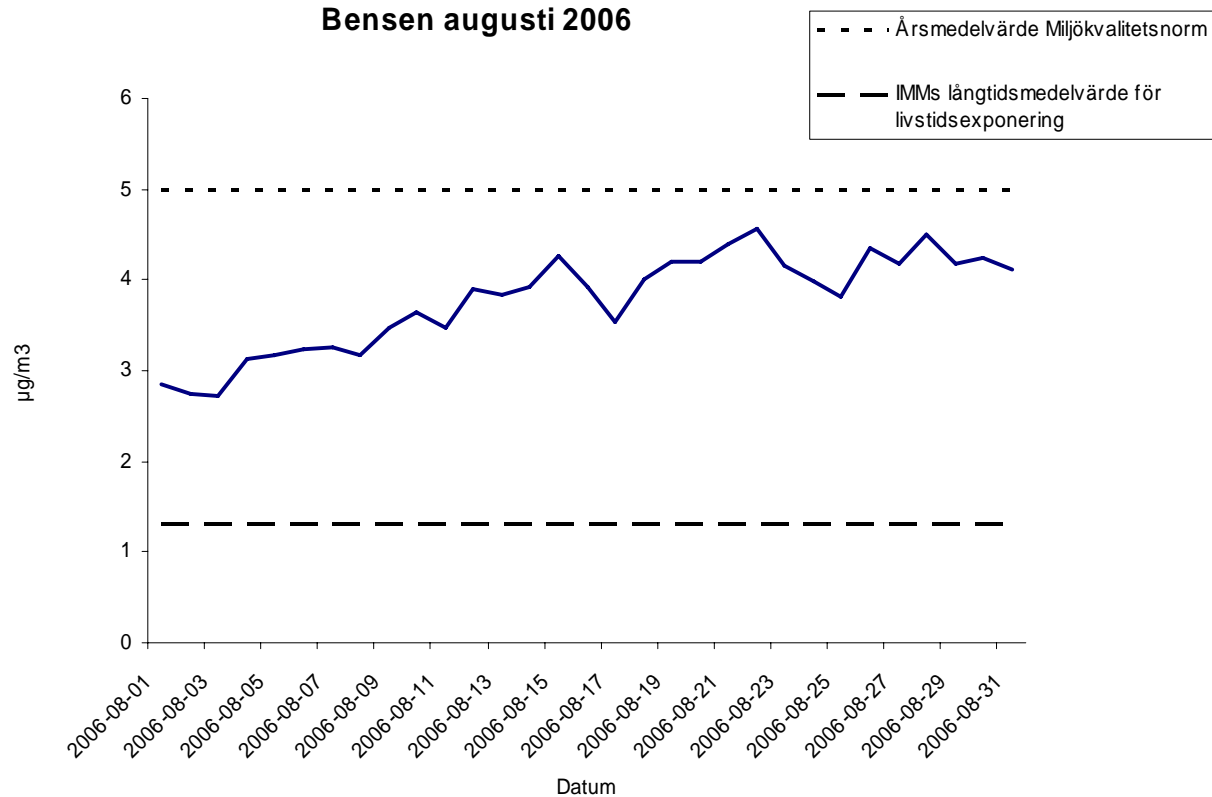

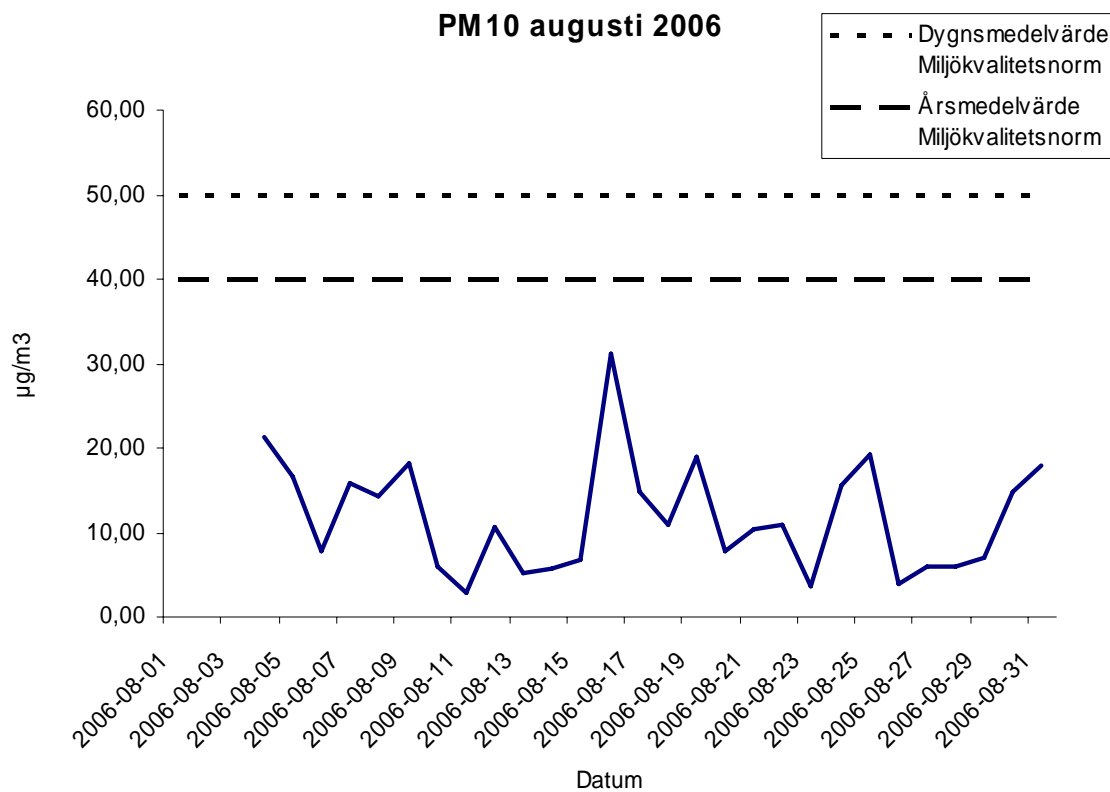

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Catharina I-dotter Dahlström
Miljöinspektör